


5. Care sunt setările temperaturii vremii?

Pentru răcire (FCU – aplicație ventiloconvector):

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4$
1-T1S	16	11	8	5
2-T1S	17	12	9	6
3-T1S	18	13	10	7
4-T1S	19	14	11	8
5-T1S	20	15	12	9
6-T1S	21	16	13	10
7-T1S	22	17	14	11
8-T1S	23	18	15	12

Graficele celor 8 curbe sunt următoarele:

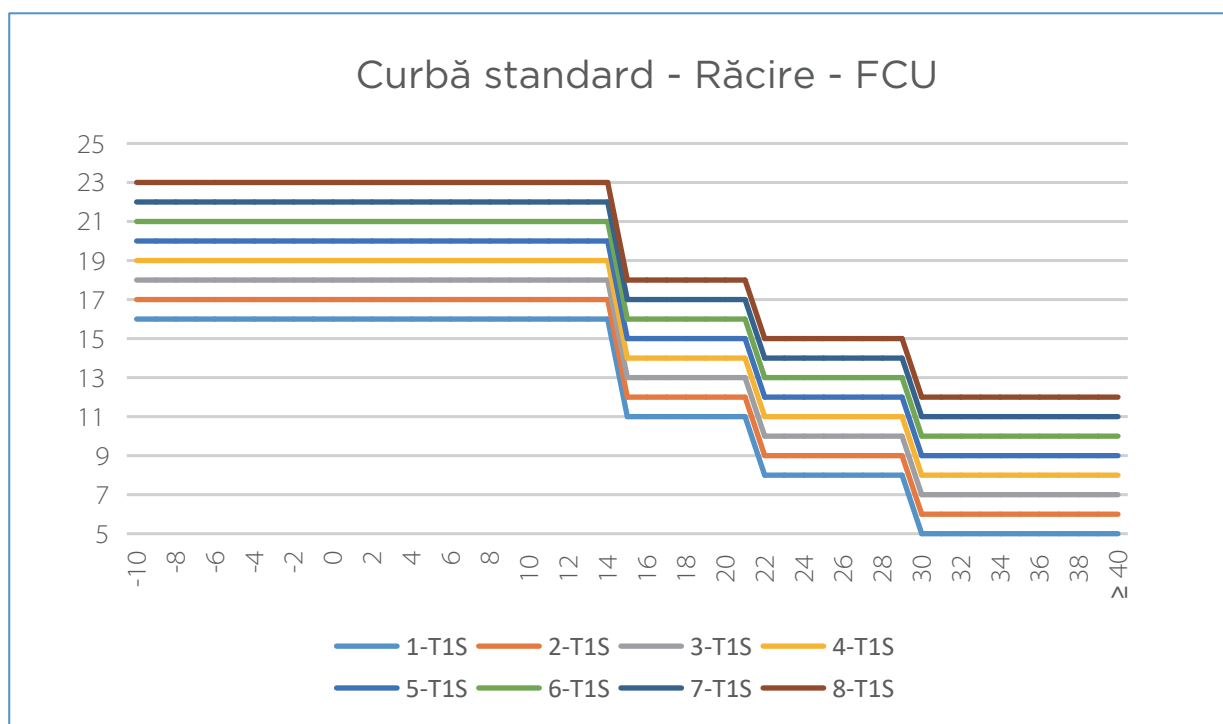

De exemplu, selectați 4.

Temperatura setată este 19°C atunci când temperatura mediului ambiant este 13°C.

Temperatura setată este 14°C atunci când temperatura mediului ambiant este 15°C.

Temperatura setată este 11°C atunci când temperatura mediului ambiant este 26°C.

Temperatura setată este 8°C atunci când temperatura mediului ambiant este 38°C.